



ANEXO I - MALHA CONSTRUTIVA

Para construir o selo, deve ser utilizada a malha construtiva aqui apresentada. Como orientação, cada módulo da malha está identificado com "x". Deve ser mantida sempre a exata proporção e relação entre todos os elementos.

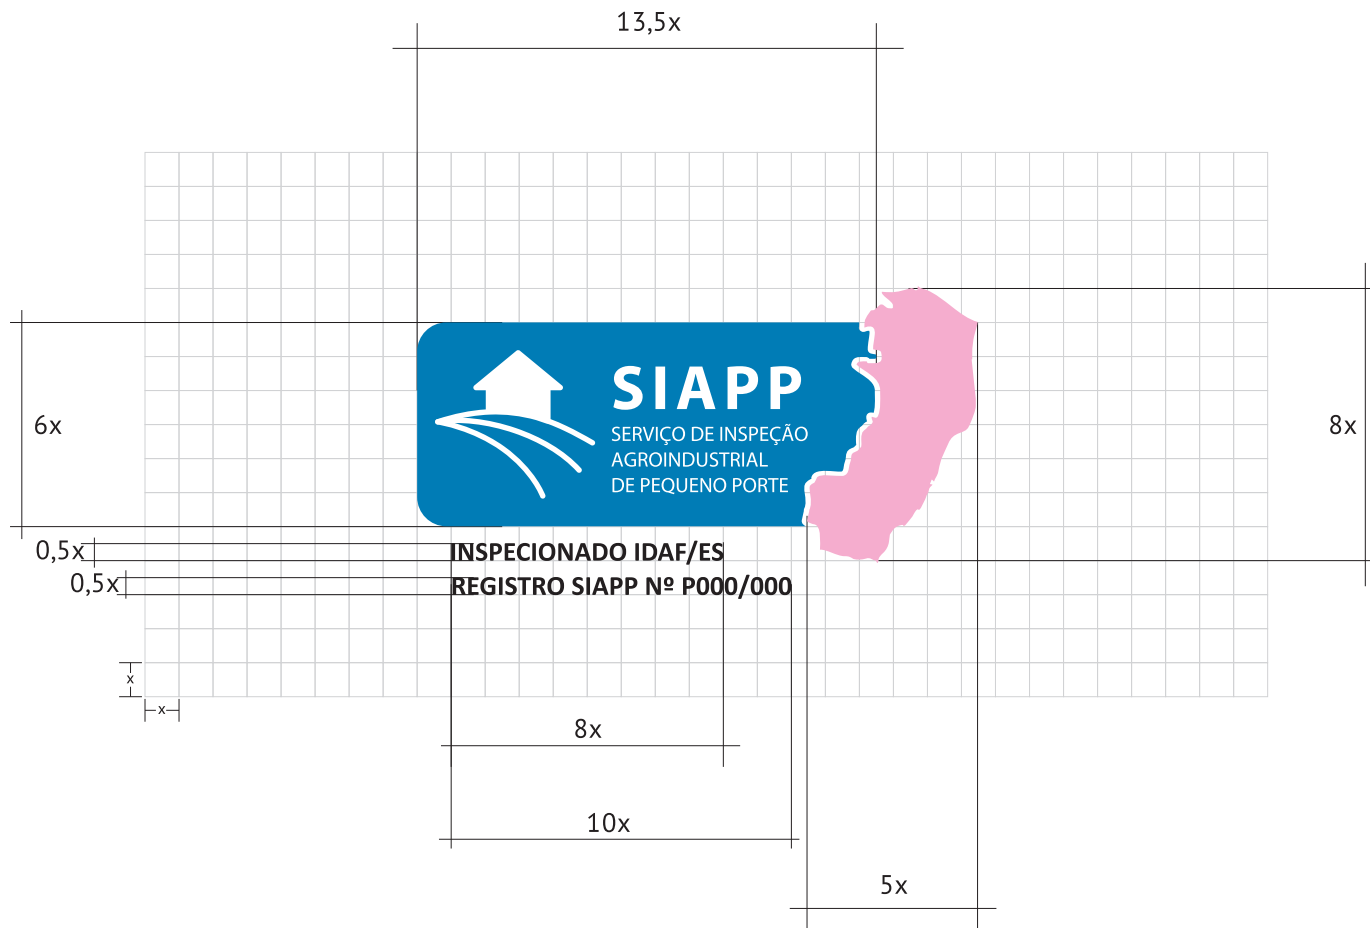

ANEXO II - REDUÇÃO MÁXIMA

Para preservar a legibilidade, recomenda-se que o selo não seja aplicado em dimensões menores que 29mm de largura e 16mm de comprimento.

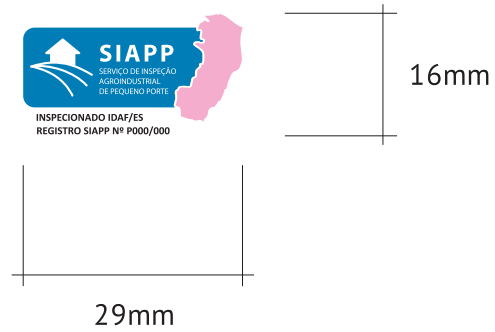

ANEXO III - TIPOLOGIA

Na aplicação da sigla Siapp e seu nome por extenso deverá ser utilizada a tipologia Grand Neue Roman, sempre em letras maiúsculas.

Grand Neue Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Nas informações de registro, deverá ser utilizada a tipologia Calibri, sempre em negrito.

Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ANEXO IV - CORES

The image shows the SIAPP logo, which consists of a blue rounded rectangle on the left containing a white house icon and the text 'SIAPP SERVIÇO DE INSPEÇÃO AGROINDUSTRIAL DE PEQUENO PORTE'. To the right of the blue rectangle is a pink map of Brazil. Below the logo is the text 'INSPECIONADO IDAF/ES' and 'REGISTRO SIAPP Nº P000/000'. Four color swatches are connected to the logo by lines: a white swatch at the top, a blue swatch on the left, a pink swatch on the right, and a black swatch at the bottom.

C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255
Pantone Transp. White

C 100 M 20 Y 0 K 20
R 0 G 105 B 60
Pantone 300C

C 0 M 40 Y 0 K 0
R 241 G 154 B 190
Pantone 230C

C 0 M 0 Y 0 K 100
R 31 G 26 B 23
Pantone Black C

INSPECIONADO IDAF/ES
REGISTRO SIAPP Nº P000/000

ANEXO V - APLICAÇÕES PERMITIDAS



Aplicação em cores



Aplicação em uma cor
(100% Black e 40% Black)



Aplicação em negativo
(Branco e 40% Black)

USOS INCORRETO

